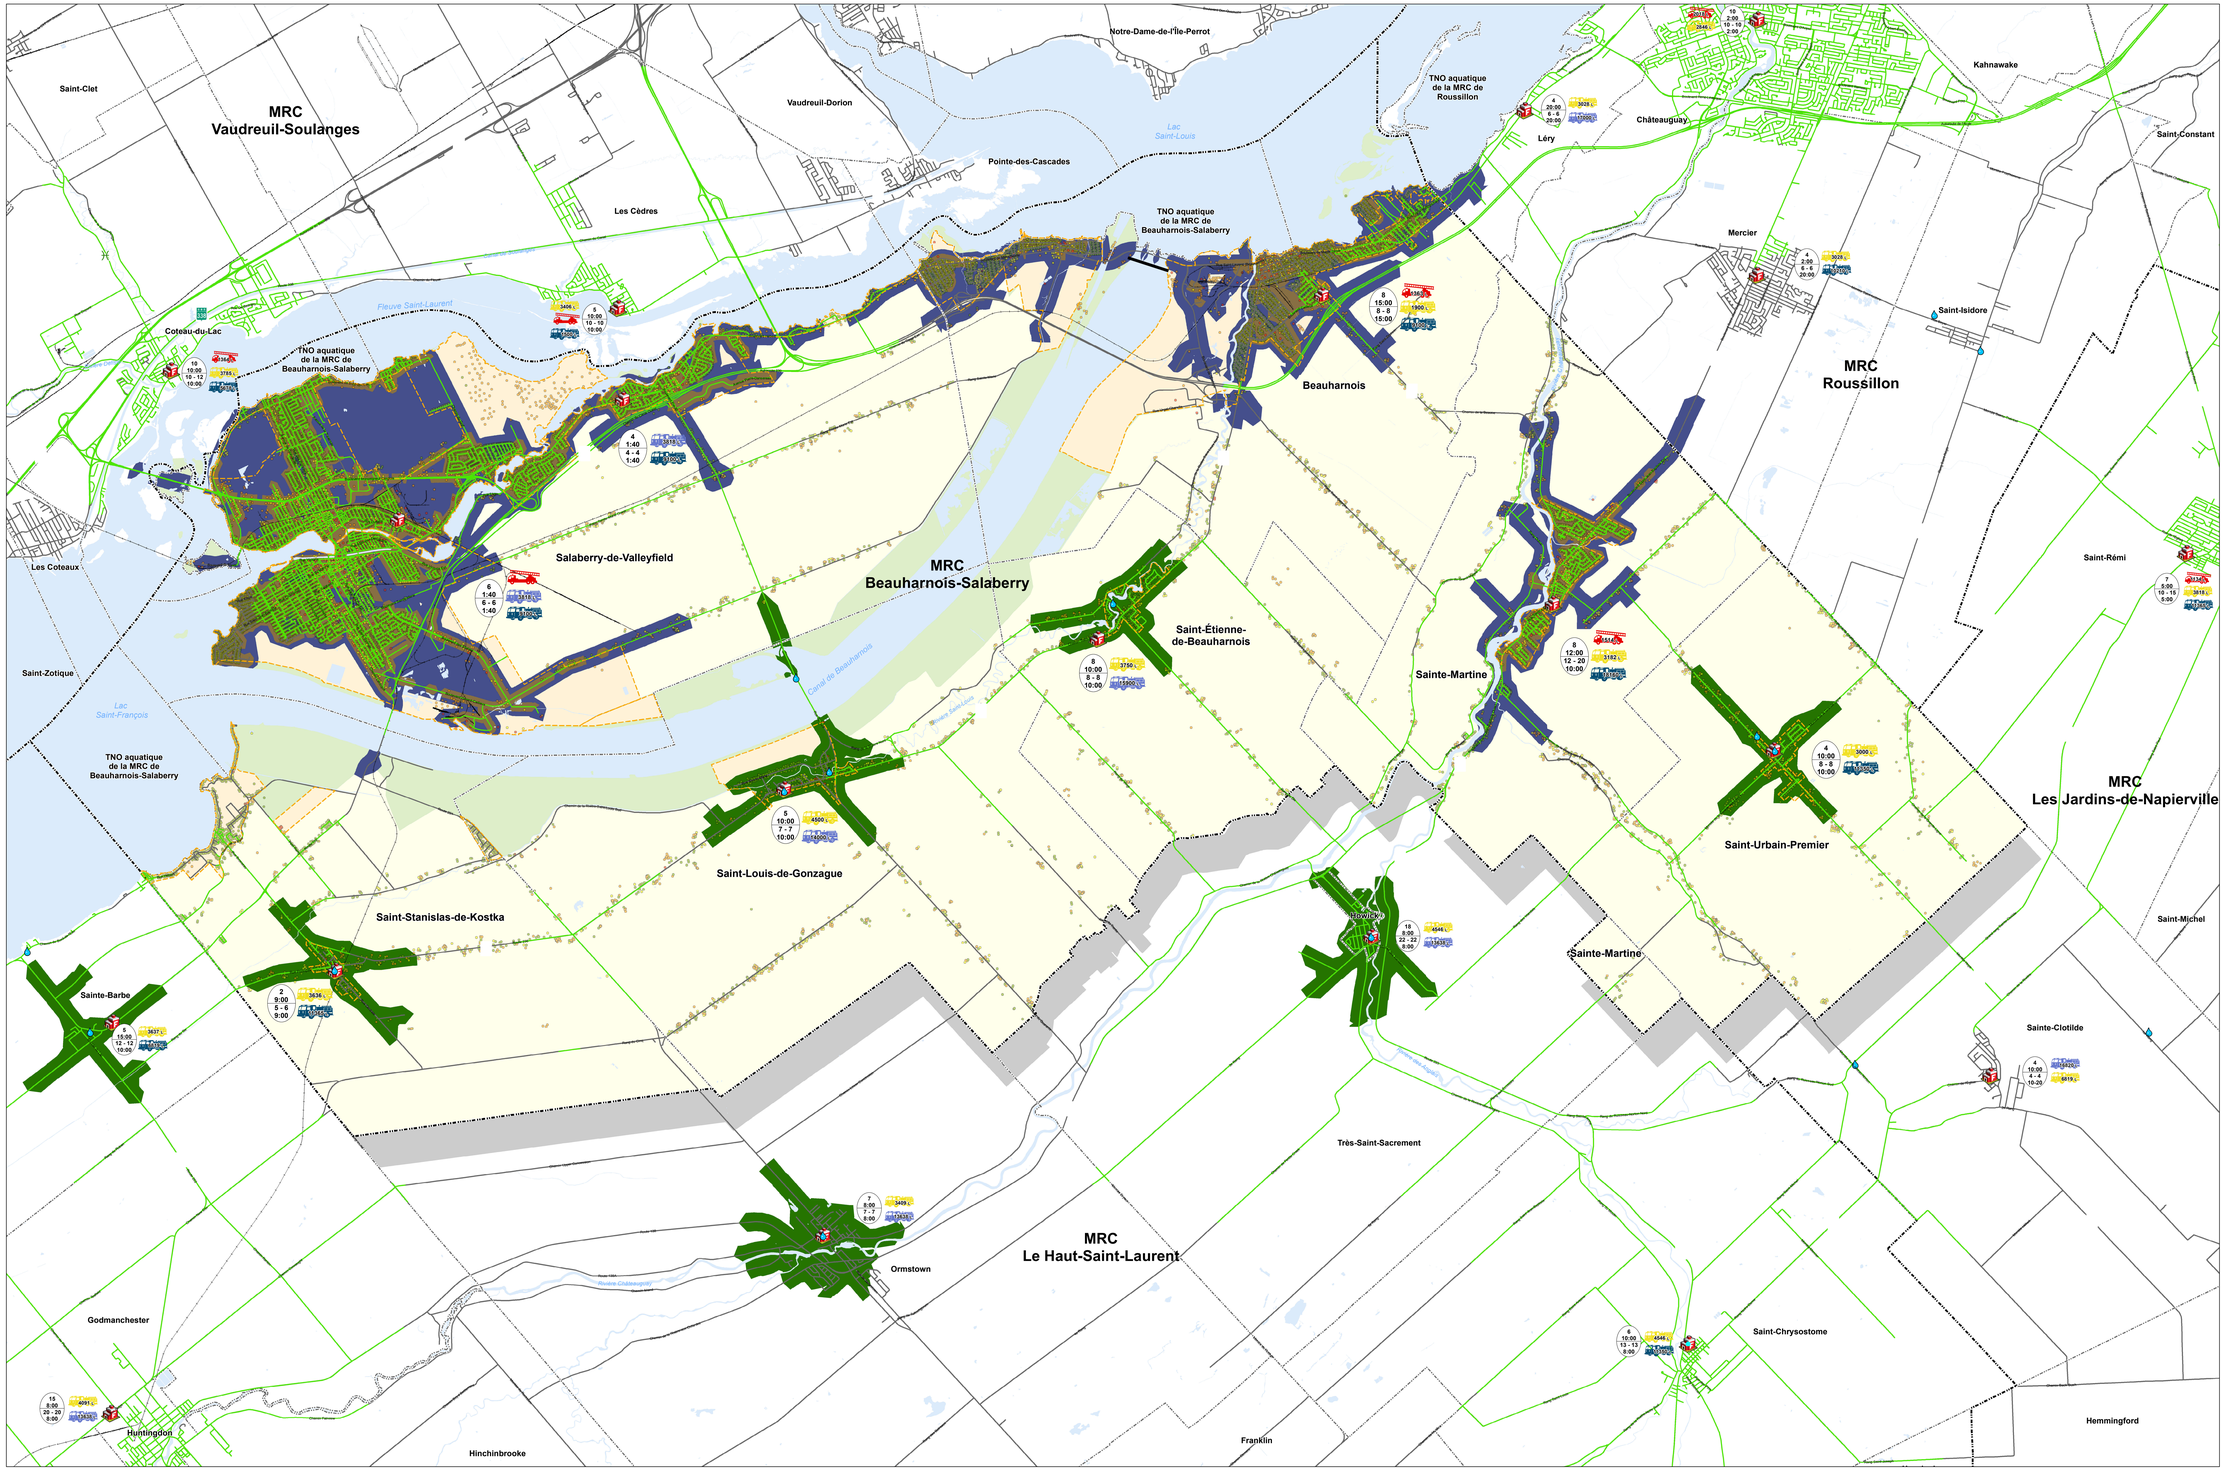

MRC de BEAUHARNOIS—SALABERRY

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ANNEXE A
Carte 6B

CARTE SYNTHÈSE DE SOIR

Légende

Effectifs disponibles

- Nombre de pompiers jour/semaine
- Temps de mobilisation jour/semaine (minute)
- Nombre de pompiers soir/semaine - fin de semaine
- Temps de mobilisation soir/semaine et fin de semaine (minute)

- Caserne
- Camion-échelle
- Camion-citerne
- Autopompe
- Autopompe-citerne
- Point d'eau accessible à l'année

Distane linéaire de protection

- Distance de 152 m borne-fontaine conforme
- Distance de 2 km borne-fontaine conforme
- Distance de 2 km point d'eau accessible à l'année

Temps de réponse

- Réponse en 15 min ou moins

- Bâtiment à risque
- Réseau routier
- Réseau ferroviaire
- Limite MRC
- Limite municipale
- Plan d'eau
- Périmètre urbain (PU)
- Zone agricole
- Zone blanche autre que PU

0 1 2 3 4 5
Kilomètres

N
W E
S

Projection: MTM fuseau 8
Datum: NAD 1983

Sources:
Adresses Québec
MRC de Beauharnois-Salaberry

Attestation de conformité délivrée par le
Ministère de la Sécurité publique le 28 mai 2022
Adopté par la MRC le 15 juin 2022
(Résolution numéro 2022-06-159)
Entrée en vigueur le 15 juillet 2022

Miguel Lemieux
Préfet

Linda Phaneuf
Directrice générale
et greffière-trésorière

23 février 2022